



Air for life


uzstādīšanas instrukcijas

Flair siltummainis Enthalpie
Latviešu




Stiprinājumi Flair entalpijas siltummainis (Flair 325 zemāk izmantot kā piemēru)


1

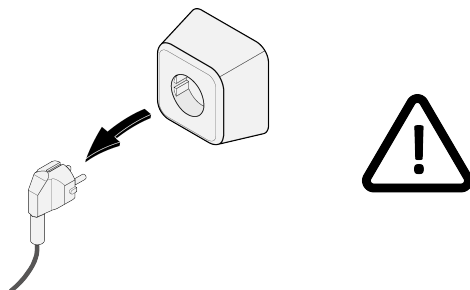



2

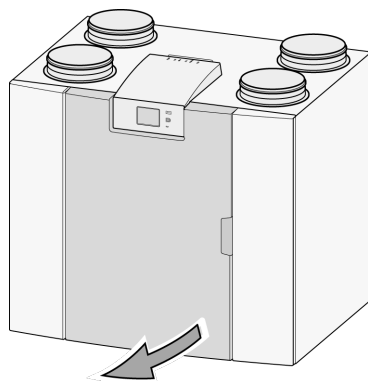



3

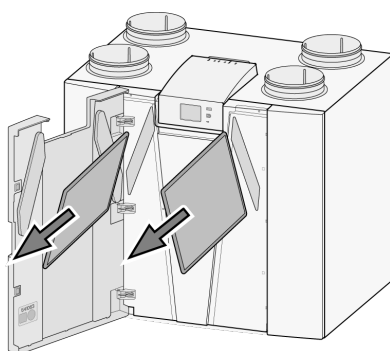

4

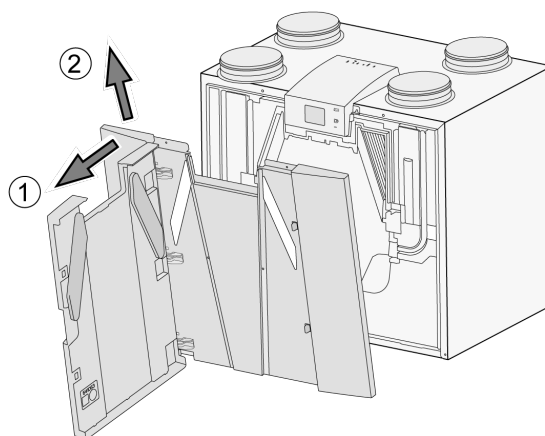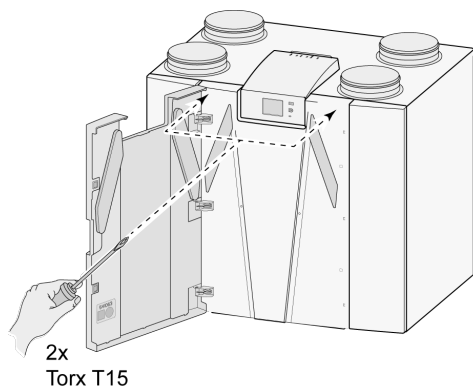


5

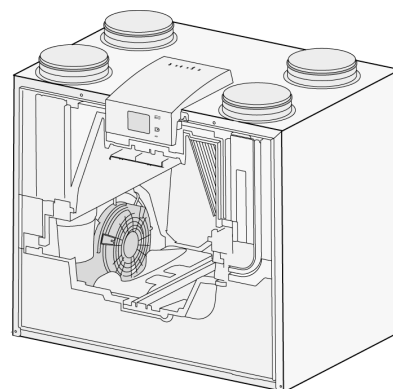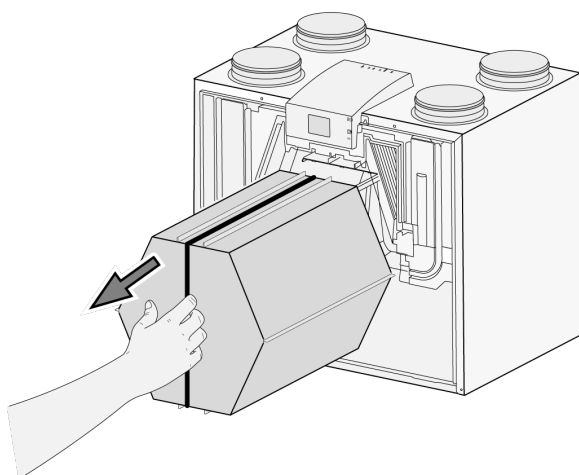

6



ievietojiet entalpijas siltummaini iekārtā.

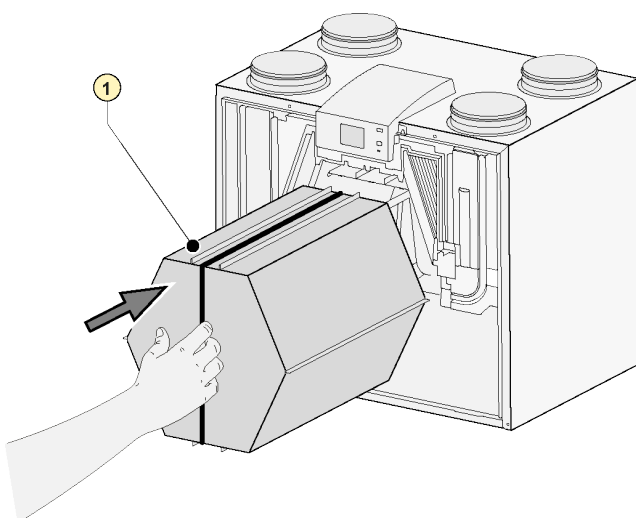


1 = entalpijas siltummainis
(Flair 300, 325 un 400 pants
kods: 532710)

(Enthalpie siltummainis Flair
450, 600 izstrādājuma
kods:532962)


7

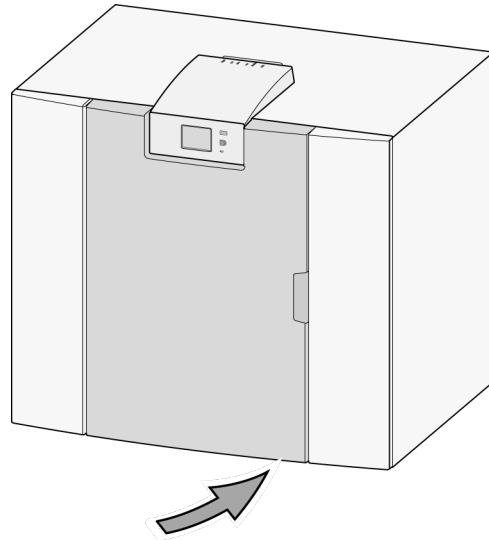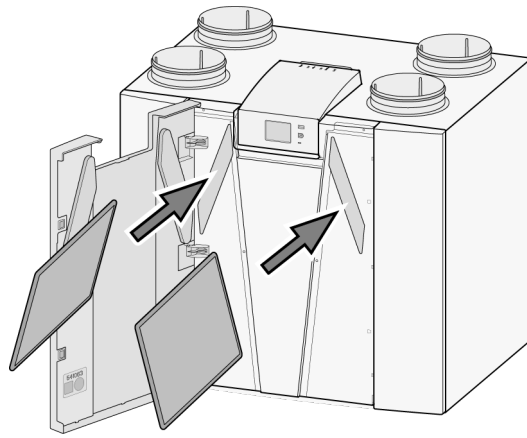

- 8** A = Noņemiet kondensāta noteku.
B = Aizveriet kondensāta notekas cauruli ar komplektācijā iekļauto vāciņu.

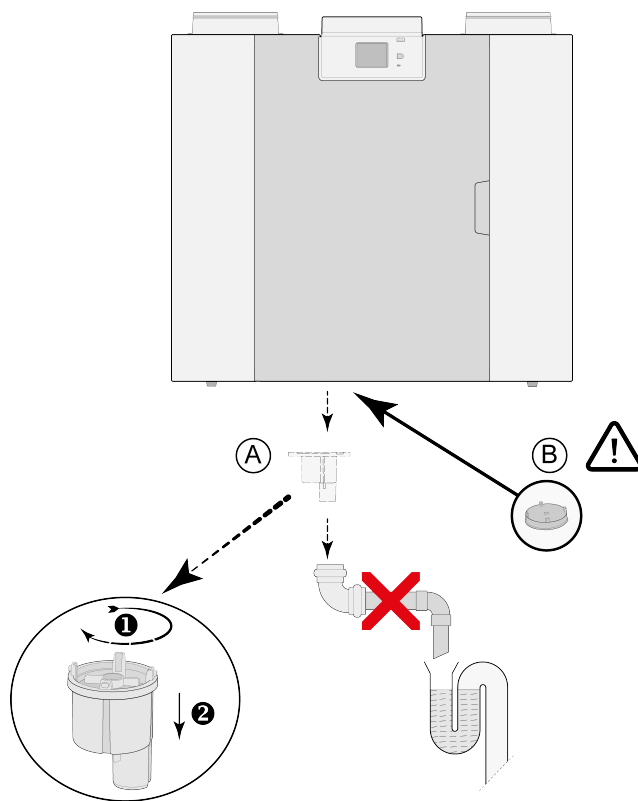

9

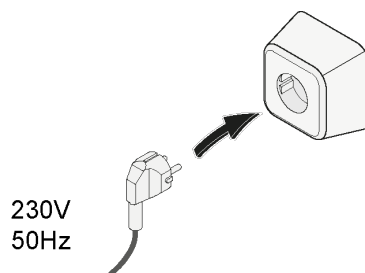



Brink Climate Systems B.V.
P.O. Box 11, NL-7950AA Staphorst
T: +31 (0) 522 46 99 44
E: info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl